


# 浸出水処理工程

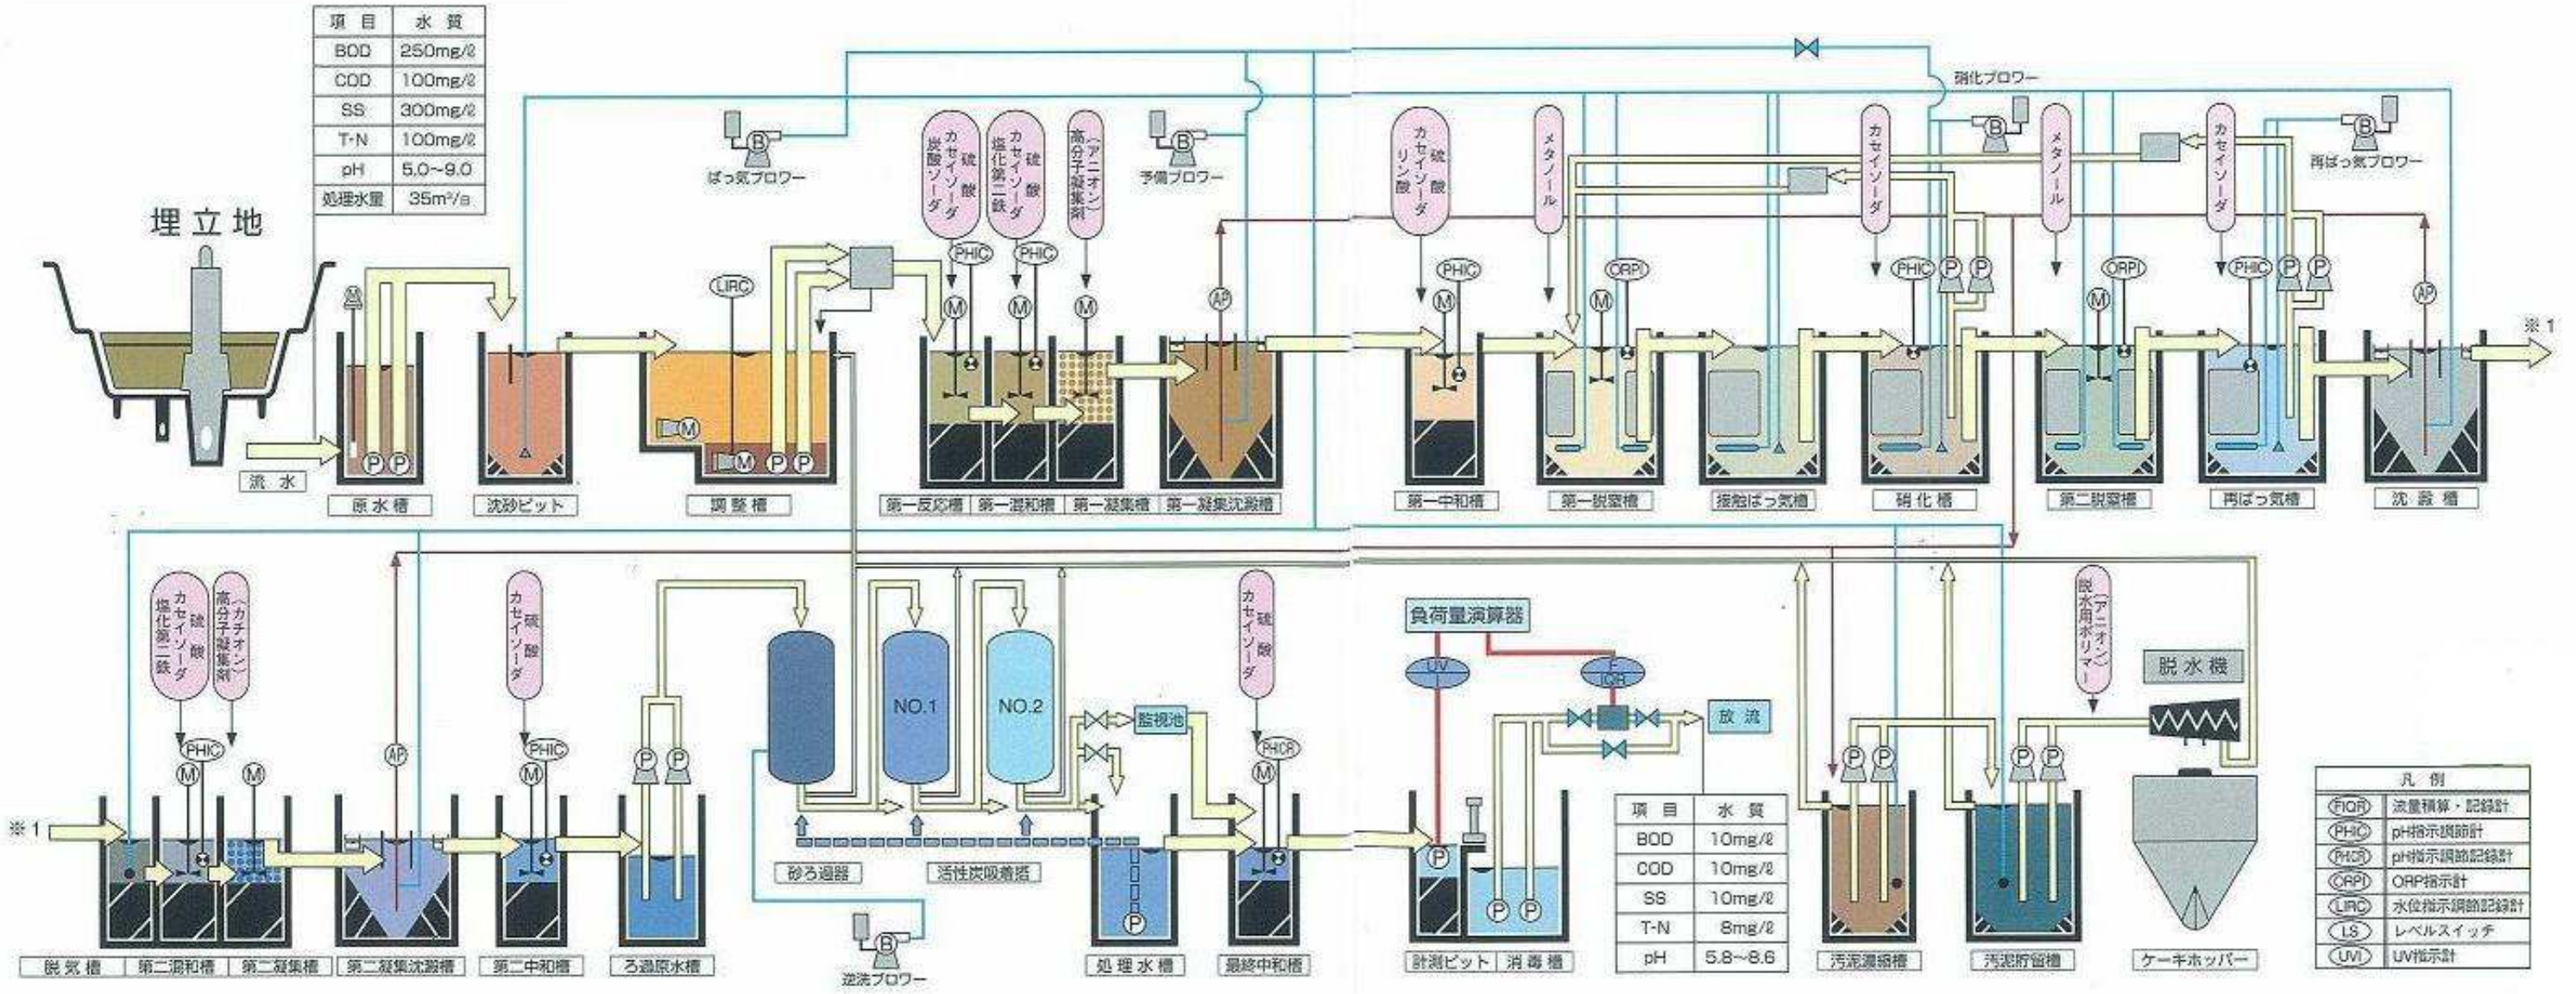

項目	水質
BOD	250mg/ℓ
COD	100mg/ℓ
SS	300mg/ℓ
T-N	100mg/ℓ
pH	5.0~9.0
処理水量	35m³/s

項目	水質
BOD	10mg/ℓ
COD	10mg/ℓ
SS	10mg/ℓ
T-N	8mg/ℓ
pH	5.8~8.6

凡例	
(FICR)	流量積算・記録計
(PHIC)	pH指示調節計
(PHCR)	pH指示調節記録計
(ORPI)	ORP指示計
(LRC)	水位指示調節記録計
(LS)	レベルスイッチ
(UVI)	UV指示計