



令和4年  
2022. 4



北名古屋水道企業団



No.  
87

# 広報 すいどう・えいせい

北名古屋水道企業団 ホームページ <https://www.kn-suido.jp/> 北名古屋衛生組合 ホームページ <http://kitanagoyaeisei.sakura.ne.jp/>



北名古屋衛生組合  
(鴨田エコパーク)




●鴨田エコパークでは、使用済み食用油を回収しています。詳しくは4面をご覧ください。




## 令和4年度予算のあらまし

### 収益的

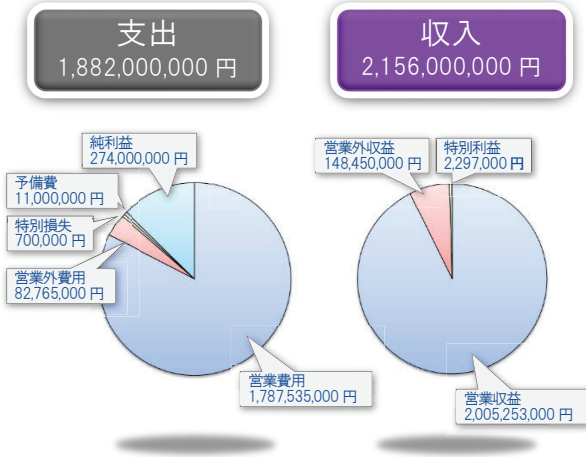

### 資本的

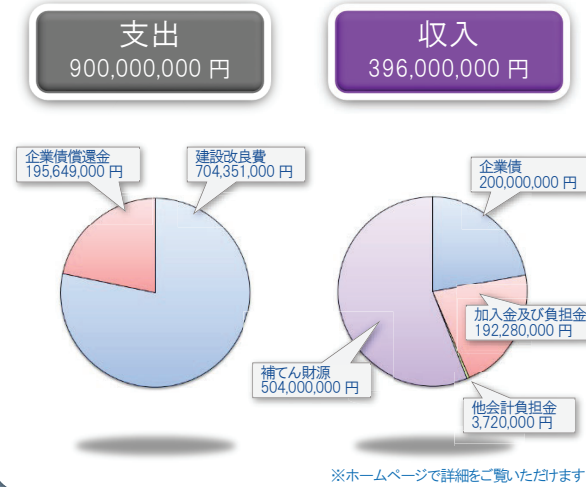

## — 議会結果 —

次の議会で各議案が審議され、原案のとおり可決されました。

### 二月定例会

令和4年2月25日に開催されました。

- ・北名古屋水道企業団の育児休業に関する条例の一部改正について
- ・愛知県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の減少及び愛知県市町村職員退職手当組合規約の変更について
- ・令和4年度北名古屋水道企業団水道事業会計予算について
- ・今定例会において次の一般質問が行われました

#### 岩村みゆき議員

配水が停止された豊山配水場について

### よくあるお問い合わせQ & A

- Q1 水道メーターより先の屋内給水装置の修理をしてほしい。  
A 北名古屋水道企業団の指定給水装置工事事業者へ修理依頼してください。  
※事業者の一覧はホームページでご覧いただけます。
- Q2 クレジットカードで水道料金を支払いたい。  
A クレジットカードによるお支払いは取り扱っておりません。口座振替、直接納付またはスマホ決済をご利用ください。

## 水質検査計画・検査結果

北名古屋水道企業団では、水質検査計画に基づき、水質検査を行っています。

- ◆水道水は  
省略不可能な9項目を毎月、水源状況から影響が少ないと判断できる一部の項目を除いた全項目を3月に1回、その内の年1回は全項目を検査しています。
- ◆原水は  
消毒副生成物等を除いた全項目を年1回検査とされていますが、過去の検出状況等を考慮し、的確な頻度で検査を実施しています。

水質検査計画及び水道水の水質検査結果は、ホームページで公開しています。



## 貯水槽水道の管理・清掃

小規模貯水槽水道（10m<sup>3</sup>以下）を設置されている方は、次のことに努めてください。

- ◆掃除 1年以内ごとに1回、定期的に水槽の掃除を行ってください。
- ◆点検 有害物・汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な点検を行ってください。
- ◆検査 1年以内ごとに1回、定期的に給水栓から出る水の色、濁り、臭い、味の状態及び残留塩素の有無について検査を行ってください。
- ◆措置 給水する水の異常を知ったときは、直ちに給水を停止し、適切な措置をとってください。

## 議会結果


次の議会で各議案が審議され、原案のとおり可決されました。

### 二月定例会 令和4年2月28日に開催されました。


- ・北名古屋衛生組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正について
- ・愛知県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の減少及び愛知県市町村職員退職手当組合規約の変更について
- ・令和3年度北名古屋衛生組合一般会計補正予算(第2号)について
- ・令和4年度北名古屋衛生組合一般会計予算について
- ・指定管理者の指定について

## 令和4年度一般会計歳入歳出予算

歳入について  
総額 1,775,008,000 円

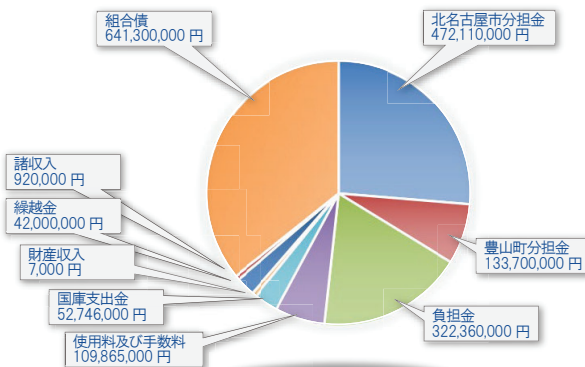

歳出について  
総額 1,775,008,000 円

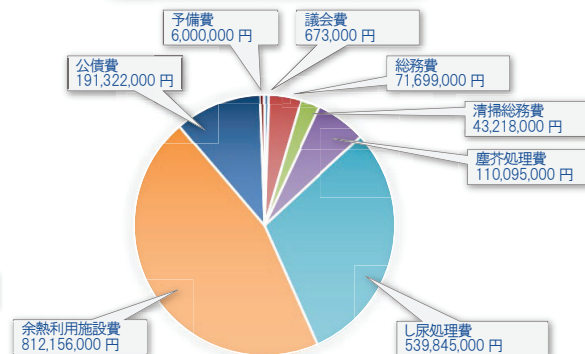

## ..... 温水プールを建設しています .....

北名古屋衛生組合では、住民の体力づくり及び健康保持増進を図り、健全な心と体を育成するため、名古屋市北名古屋工場（ごみ焼却施設）の余熱を利用した温水プールを建設しています。概要については、次のとおりです。

【内観イメージ図】

- ◆ 場所  
北名古屋市二子名師 15 番地
- ◆ 施設概要  
25m及び歩行用プール等、学童及び幼児用プール、ジェットバス、軽運動ができるトレーニング室
- ◆ 供用開始予定  
令和4年8月1日





## 水道

### ●豊山配水場と有機フッ素化合物について

令和2年度に、豊山配水場井戸水の水質検査において、有機フッ素化合物（PFOS・PFOA）が国の暫定目標値を超過し検出されたため、豊山配水場井戸の取水を停止し、他の配水場からの配水に切り替えております。

有機フッ素化合物（PFOS・PFOA）の詳細と水質検査結果及び水質検査計画については、企業団ホームページをご覧ください。

🔍 北名古屋水道企業団 **検索**

## 水道

### こんなときどこかで漏水しています



#### パイロット

●いつもより料金が高い

●台所や浴室などの配管してある壁がいつもぬれている

●蛇口や壁に耳をあてると「シュー」という水の流れるような音が聞こえる

#### 確認方法

- ① 家の中の蛇口を全て閉めてから、水道メーターを見てください。
- ② パイロットがゆっくりでも回っているようでしたら、どこかで漏水しています。


●トイレを流していないのにタンク内で音がしたり便器にチョロチョロと水が流れていたりする



●水道管が埋めてある付近や水道メーターのまわりがいつもぬれている



●受水槽から水があふれたり、使っていないのにポンプがたびたび動いたりする



企業団のホームページで一覧をご覧ください。

漏水していたら… 速やかに指定給水装置工事事業者に修理を依頼してください。

## 水道

### ◆◆◆ 指定給水装置工事事業者の指定 ◆◆◆

▽新たに北名古屋水道企業団の指定事業者となりました。その他の事業者はホームページでもご覧いただけます。

会社名	所在地	電話	指定日
株式会社 KT 総合設備	小牧市三ツ淵 608 番地 2	0568-90-2476	R3.9.28
株式会社 Good performance	名古屋市港区小碓二丁目 176 番地	052-355-8316	R3.10.27
ハウスメディック有限会社	春日井市美濃町一丁目 165 番地 1	0568-93-6600	R3.11.17
株式会社キンライサー	東京都港区虎ノ門一丁目3番1号 東京虎ノ門グローバルスクエア8階	03-5157-2400	R4.1.20
株式会社宮崎設備工業	清須市鍋片三丁目 50 番地	0120-8000-97	R4.1.28

## 衛生

### 堆肥を無料で配布しています

鴨田エコパークでは、汚泥再生処理工程のメタン発酵で生じる汚泥をコンポスト(堆肥)化し、皆さんにお渡ししています。

#### ■ 申込方法

電話で鴨田エコパークに住所・氏名・連絡先・必要量をお知らせください。☎0568-23-7940

#### ■ 申込日時

毎週月～金曜日（祝日及び年末年始除く）の午前9時から午後5時まで

（ただし、正午から午後1時までを除きます。）

申込多数の場合は、翌週に改めてお申し込みをお願いします。

#### ■ 配布日時

申込翌週の月～金曜日（祝日及び年末年始除く）の午後2時から午後4時まで

#### ■ 配布場所

鴨田エコパーク（北名古屋市九之坪五反地80番地）

#### ■ その他

- ・堆肥は **無料** です。
- ・お1人1回につき10袋（1袋15kg入）以内です。ただし、生産量により配布数を制限する場合があります。また、性状が安定しない場合は、配布を中止する場合があります。
- ・堆肥の受取りは、原則として各自で積み込みをお願いします。（汚れてもかまわない服装で、お越しく下さい。）

## 衛生

### 使用済み食用油を回収しています

鴨田エコパークでは、**各家庭**で使用したサラダ油、ゴマ油等の食用油を回収しています。

#### ◆ 回収方法

ペットボトルに入れて、鴨田エコパークへお持ちください。

※固化剤で固めた油は、回収できません。

#### ◆ 回収日時

月曜日～金曜日（祝日及び年末年始を除く）午前9時～午後5時



## 衛生

### 藤岡最終処分場の現況

北名古屋衛生組合藤岡最終処分場は、埋立容量の約53%まで埋立が進みました。

